


KOR Havel - Karte 4.6: Mengenmäßiger Zustand der Grundwasserkörper

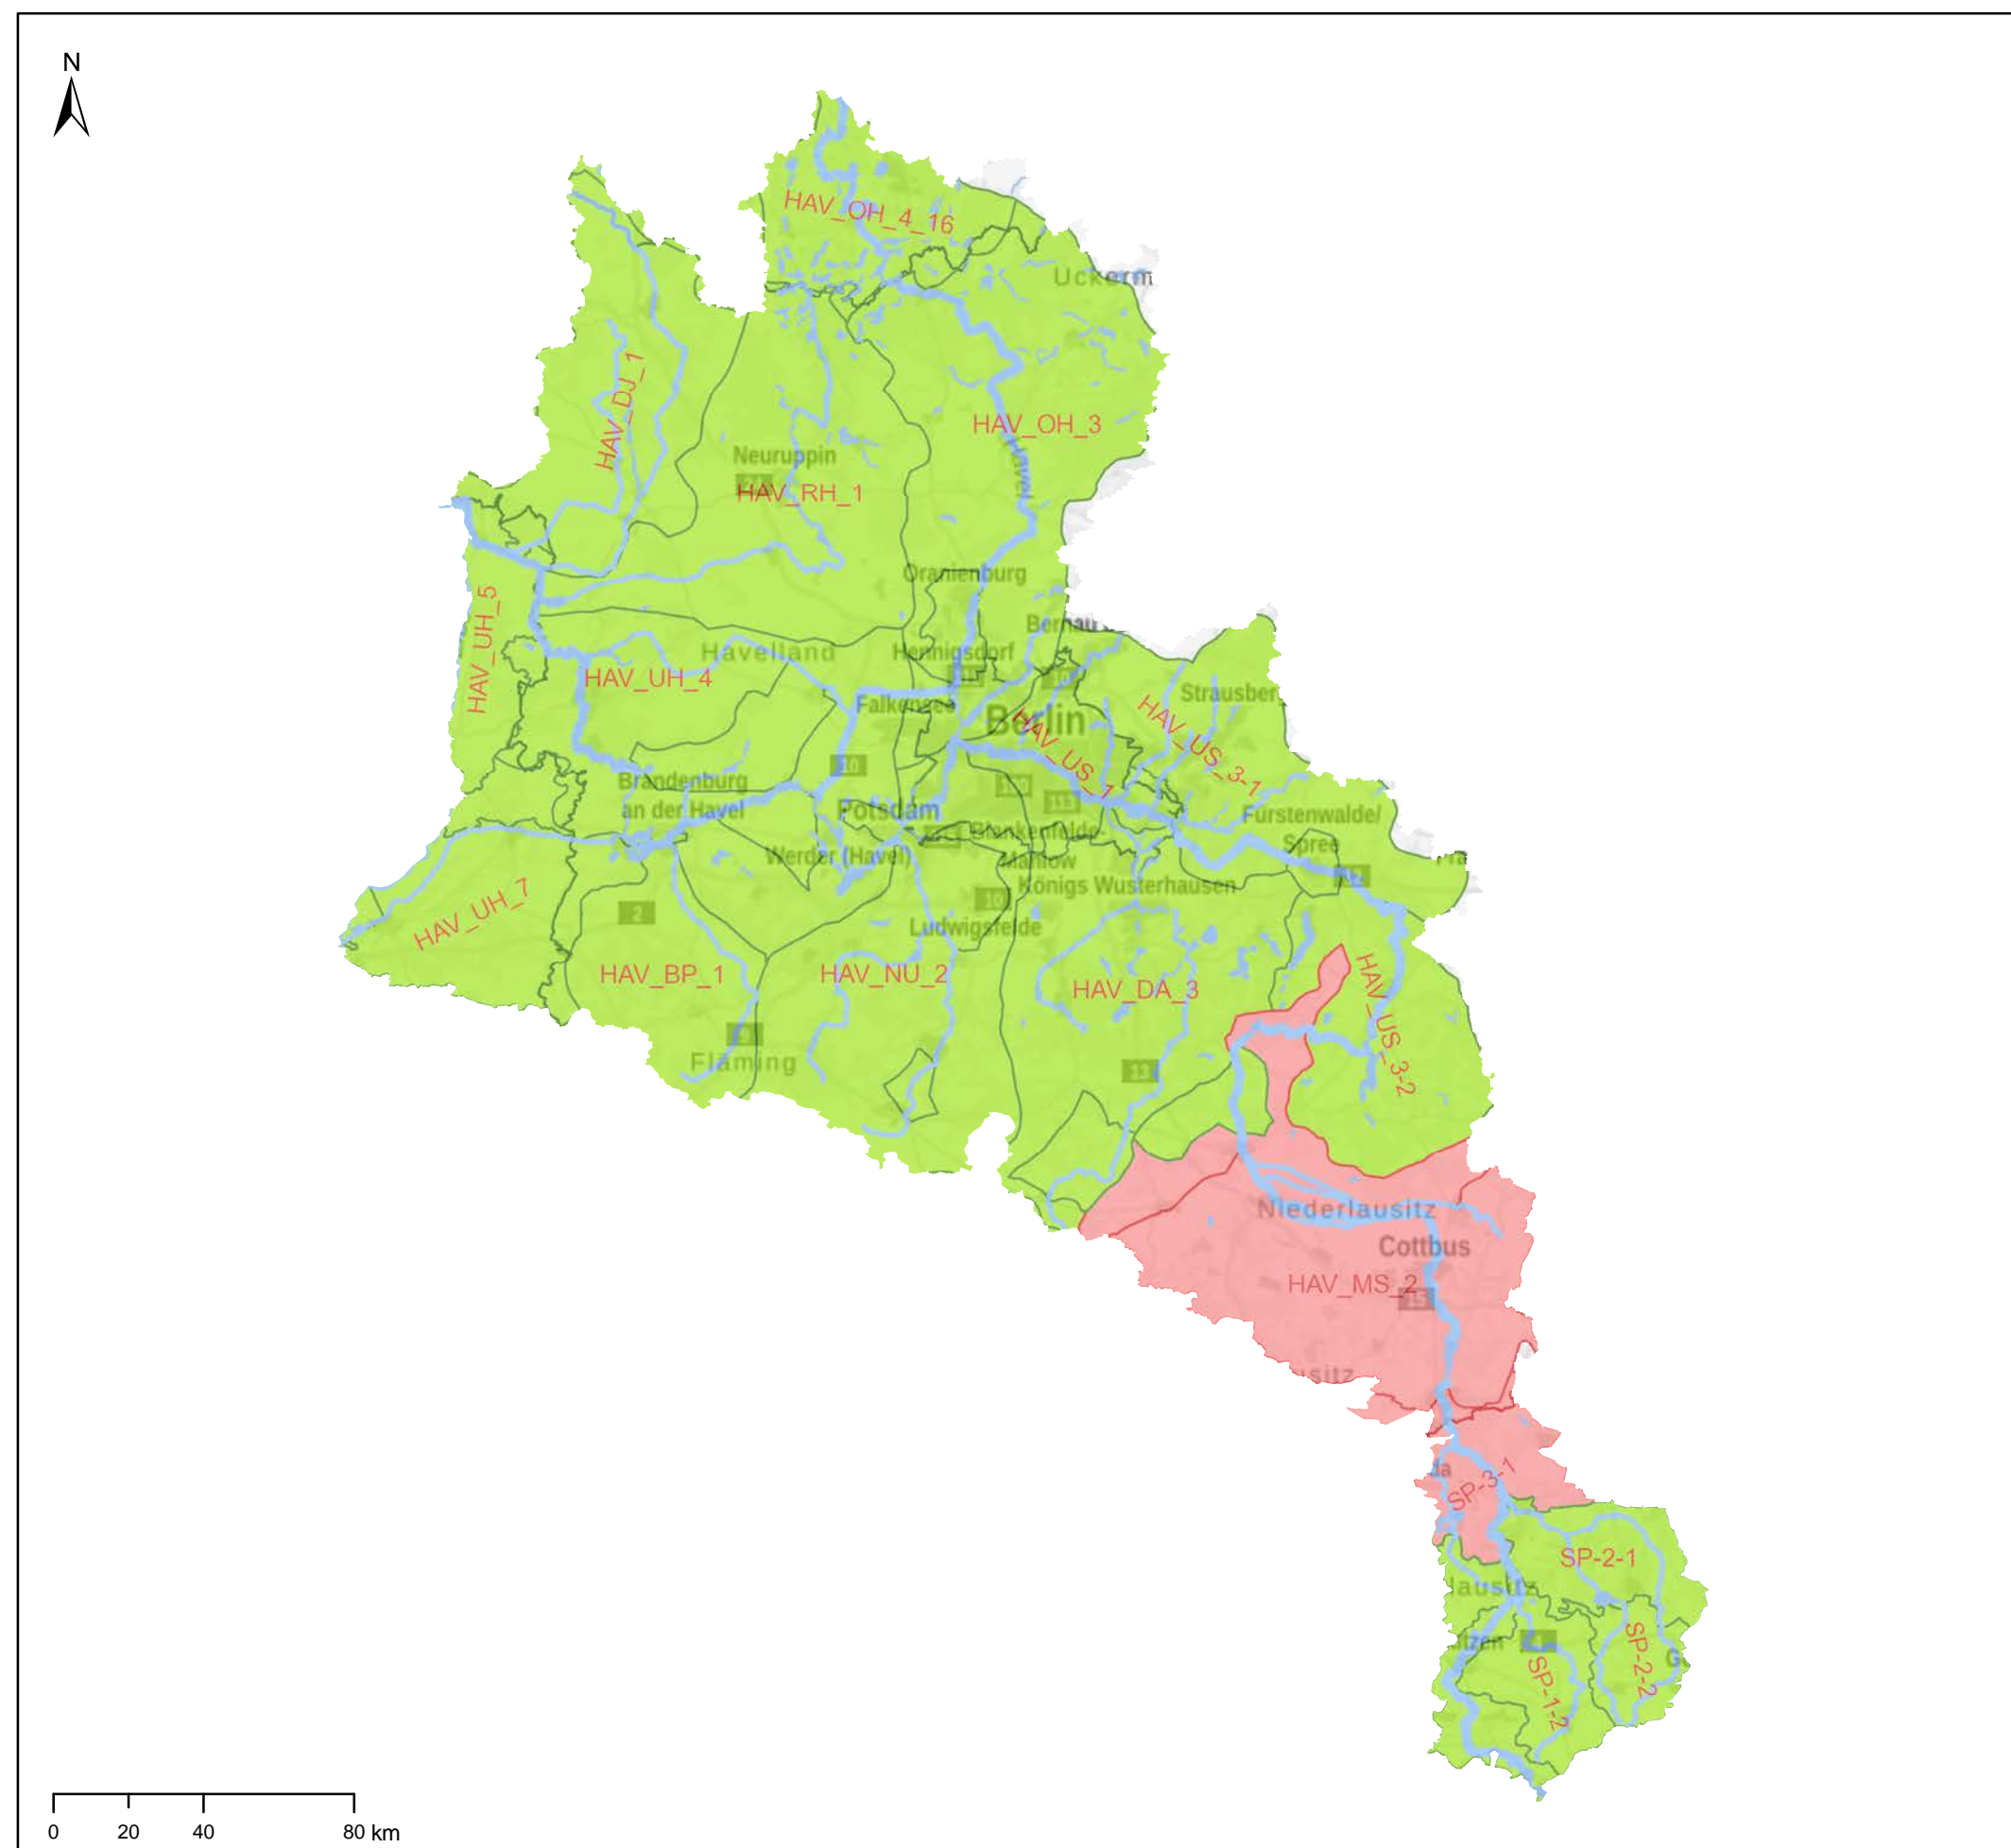

Grundwasserkörper (-gruppen) in Hauptgrundwasserleitern

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Tiefe Grundwasserkörper

- gut
- schlecht
- nicht bewertet

Entwurf für die Anhörung
22.12.2020–22.06.2021

Bewirtschaftungsplan der FGG Elbe zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

Quelle: WasserBLiCK/Bundesanstalt für Gewässerkunde 26.11.2020
 Fachdaten: Zuständige Behörden FGG Elbe
 Background Data: © GeoBasis-DE / BKG 2020